

RESOLUÇÃO Nº 033, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022.

REVISA e ALTERA as RESOLUÇÕES 003/2012 e 013/2014 que Aprova o projeto padrão de “abrigo do cavalete de ligação de água” ou “caixa padrão de hidrômetro”, a ser exigido do usuário do sistema de abastecimento de água no Município de Tubarão, pela CONCESSIONÁRIA.

O SUPERINTENDENTE GERAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 020/2008 e considerando que o art. 21, Parágrafo Único do Decreto n. 2539/2008 determina que é responsabilidade do usuário a instalação prévia de abrigo do cavalete de ligação de água, RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o projeto padrão de “abrigo do cavalete de ligação de água” ou “caixa padrão de hidrômetro”, conforme ANEXO I desta Resolução.

§1º. Para os casos de ligação na modalidade de cavalete múltiplo, deverá ser obedecido o disposto no ANEXO II desta Resolução.

§2º. Em casos excepcionais, quando inviável a instalação do modelo padrão previsto no ANEXO I desta resolução, poderá ser instalado o modelo previsto no ANEXO III, precedido de análise, registro fotográfico inserido no sistema comercial com justificativa da situação encontrada e parecer técnico da CONCESSIONÁRIA.”

§3º. Para Grandes Consumidores o ANEXO IV apresenta o modelo que deverá ser utilizado.

Art. 2º. As condições previstas nesta resolução são válidas somente para as novas edificações no que se refere a instalação de tubo camisa até o meio-fio.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se.

Tubarão, SC, 03 de outubro de 2022.




ALEXANDRE SANTOS MORAES
Superintendente Geral
AGR - Tubarão

“PUBLICAÇÃO”

Publicado no Mural da Recepção da AGR-Tubarão na mesma data.

JOÃO FLÁVIO ALVES
Superintendente Administrativo-Financeiro
AGR-Tubarão



ABRIGO MODELO PARA UM HIDRÔMETRO
ESCALA: S/E

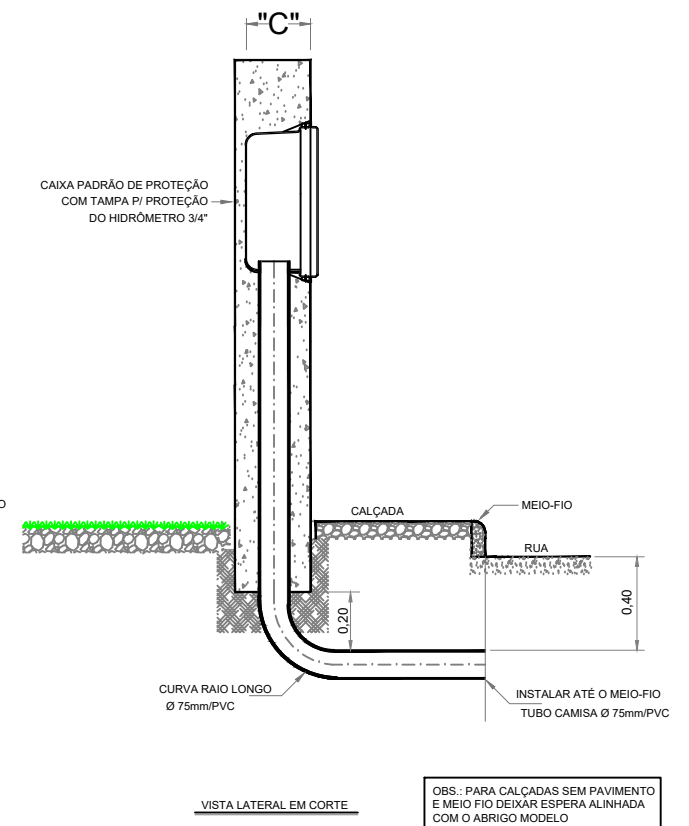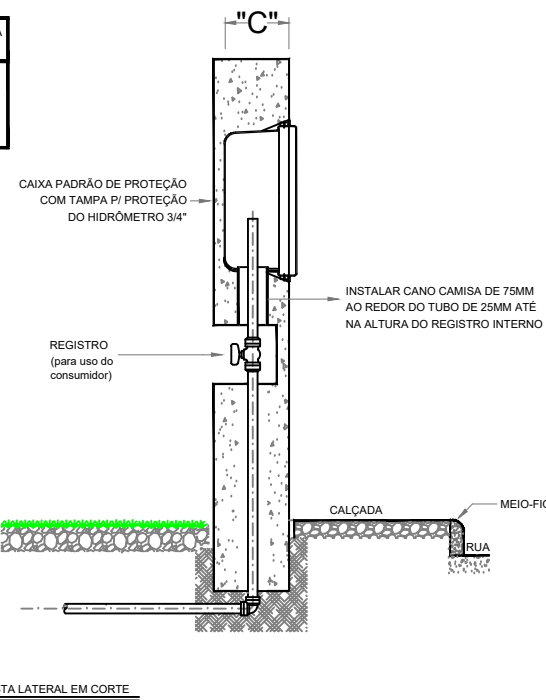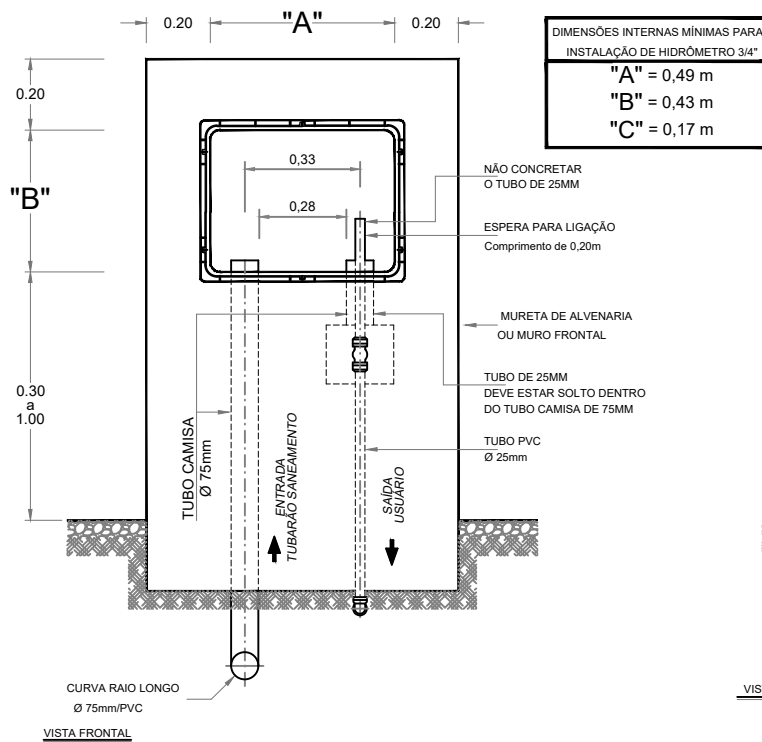

OBS.: - Todos os detalhes de construção civil e hidráulica para ligação de água são de responsabilidade do usuário, bem como sua posterior manutenção e repavimentação do passeio.

- Instalar caixa de correio até cinco metros do abrigo modelo.






OBS.: - Todos os detalhes de construção civil e hidráulica para ligação de água são de responsabilidade do usuário, bem como sua posterior manutenção e repavimentação do passeio.


- Instalar caixa de correio até cinco metros do abrigo modelo.

ABRIGO MODELO PARA QUATRO HIDRÔMETROS

ESCALA: S/E

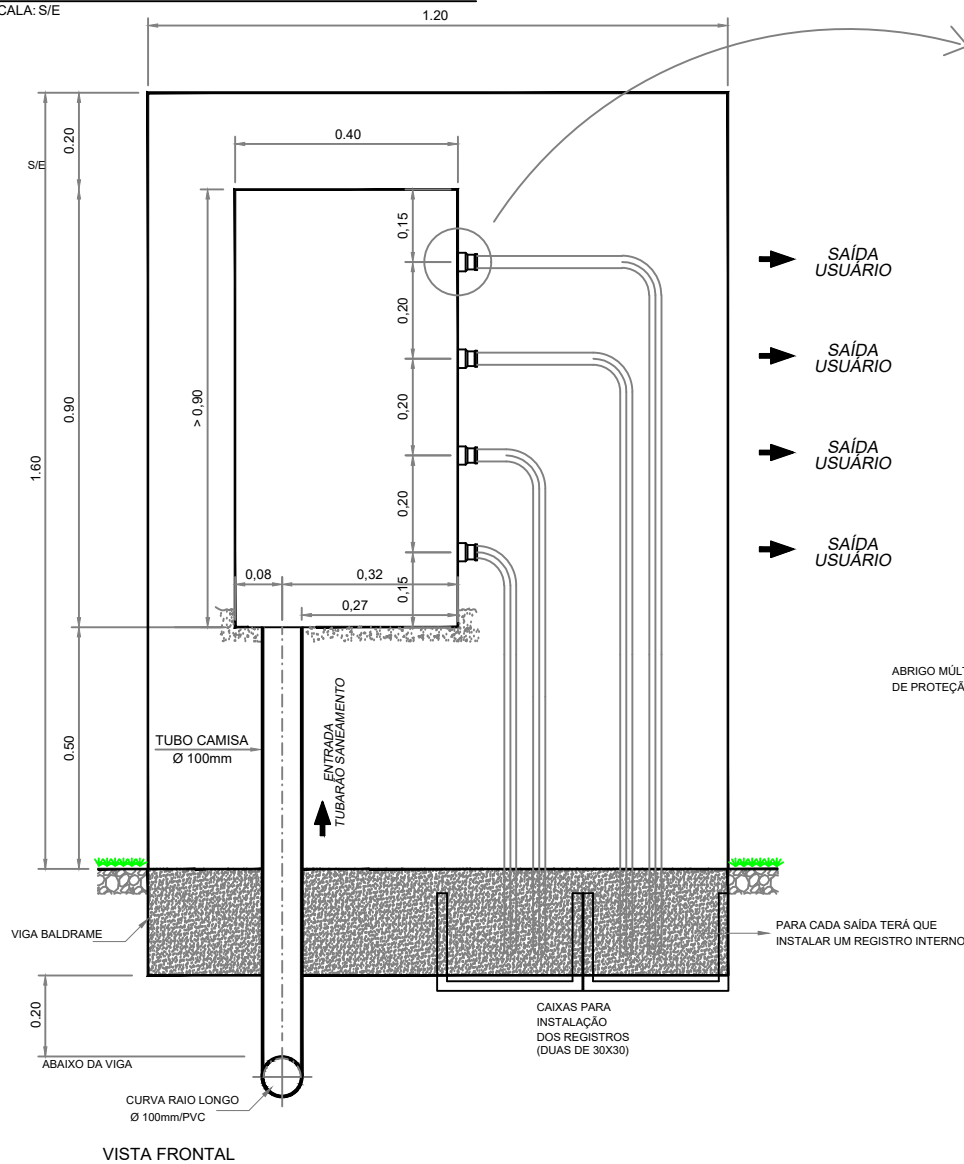


VISTA FRONTAL

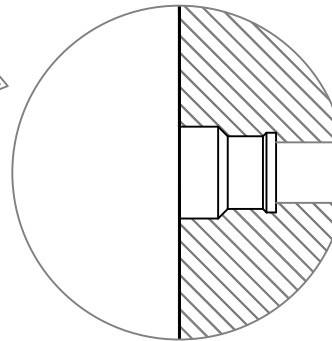

DETALHE (LUVAS ENGASTADA)

LUVA SOLDÁVEL E C/ ROSCA DN25 3/4
C/ INSERÇÃO METÁLICA

ABRIGO MÚLTIPLO TERÁ QUE TER UMA GRADE DE PROTEÇÃO COM DOBRADIÇA E TRINCO

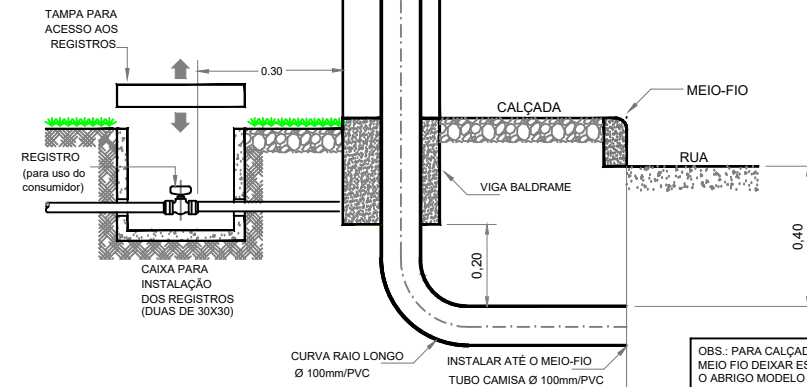


VISTA LATERAL EM CORTE

OBS.: - Todos os detalhes de construção civil e hidráulica para ligação de água são de responsabilidade do usuário, bem como sua posterior manutenção e repavimentação do passeio.
- Instalar caixa de correio até cinco metros do abrigo modelo.


OBS.: PARA CALÇADAS SEM PAVIMENTO E MEIO FIO DEIXAR ESPERA ALINHADA COM O ABRIGO MODELO

ABRIGO MODELO PARA TRÊS HIDRÔMETROS

ESCALA: S/E

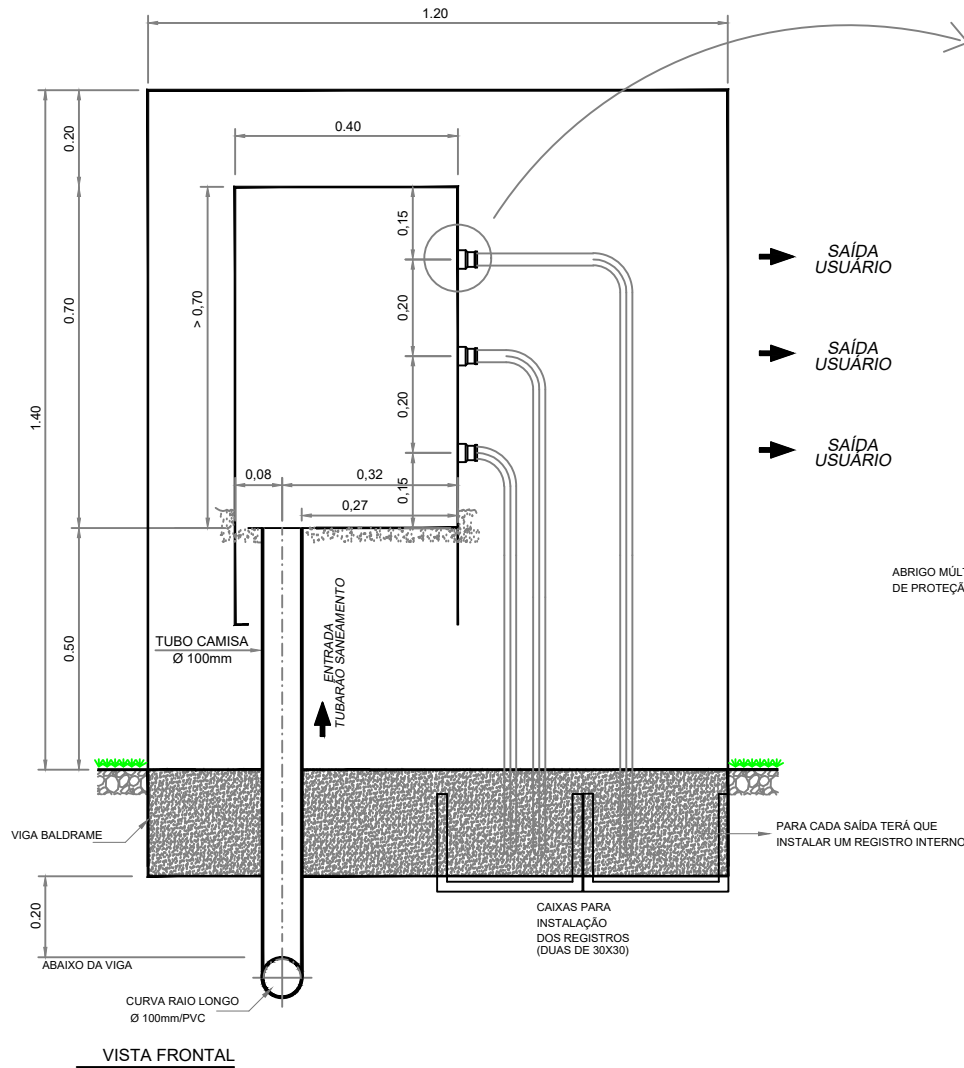


ABRIGO MÚLTIPLO TERÁ QUE TER UMA GRADE
DE PROTEÇÃO COM DOBRADIÇA E TRINCO

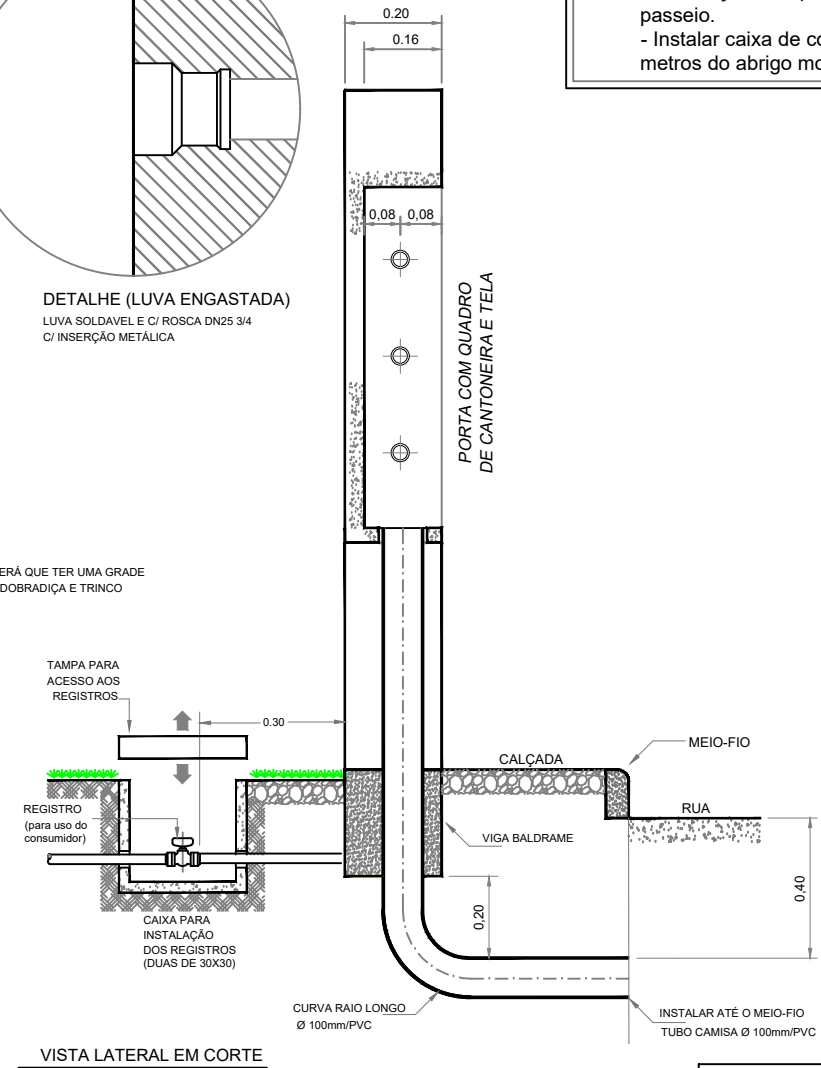


OBS.: - Todos os detalhes de construção civil e hidráulica para ligação de água são de responsabilidade do usuário, bem como sua posterior manutenção e repavimentação do passeio.
- Instalar caixa de correio até cinco metros do abrigo modelo.

OBS.: PARA CALÇADAS SEM PAVIMENTO E MEIO FIO DEIXAR ESPERA ALINHADA COM O ABRIGO MODELO

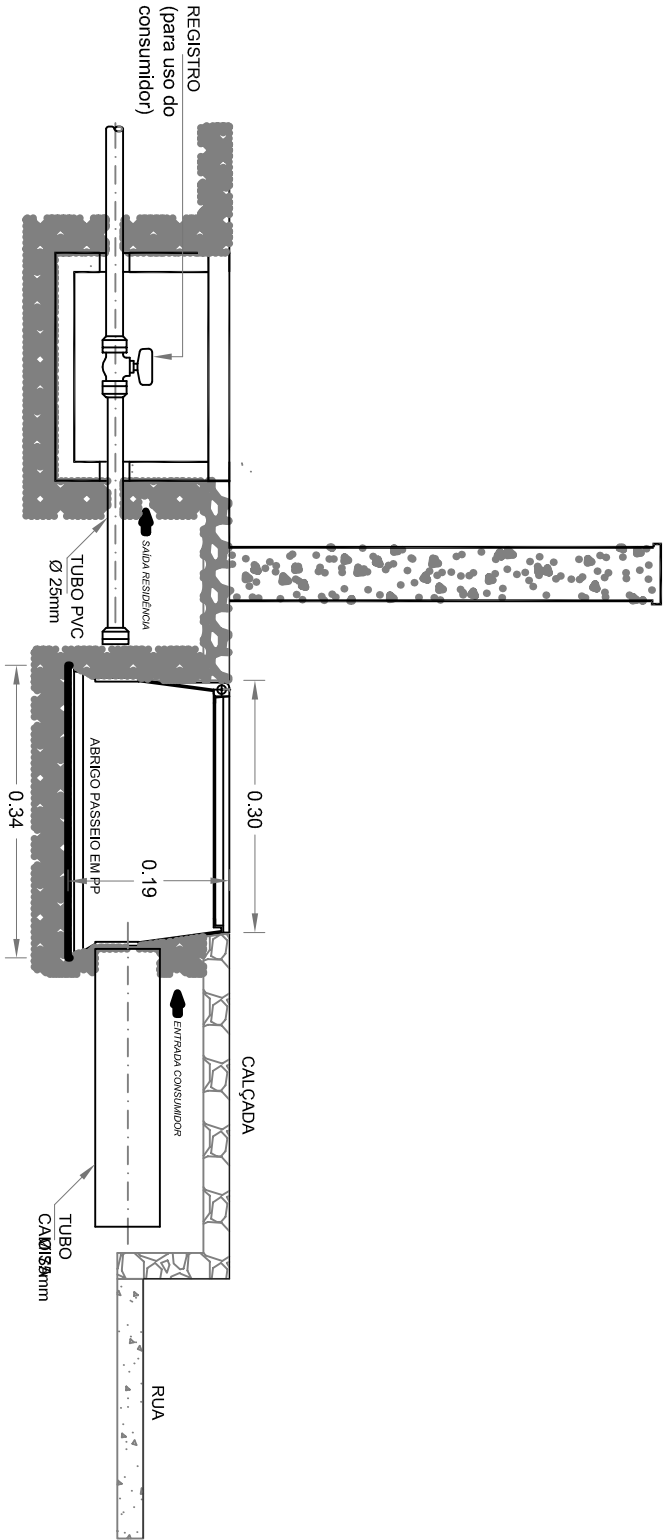

VISTA LATERAL EM CORTE

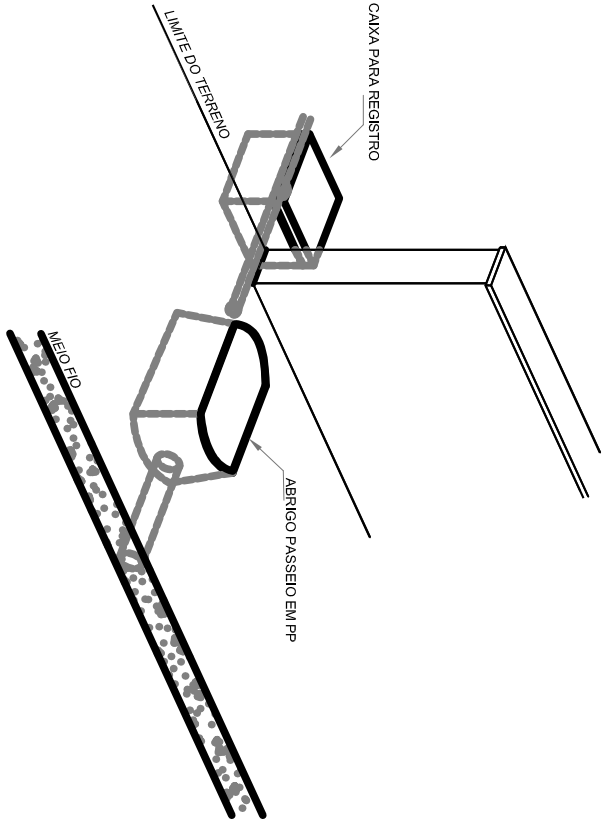

VISTA ISOMÉTRICA



TUBARÃO SANEAMENTO S.A.

TÍTULO

ABRIGO MODELO PASSEIO PARA 1 HIDRÔMETRO

ESCALA

SEM ESCALA

FOLHA

1/1




TAB. Nº

PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PEDRAL
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II - RESOLUÇÃO 073/2014-AGR-TUBARÃO

01

ABRIGO MODELO GRANDE CONSUMIDOR

ESCALA: S/E

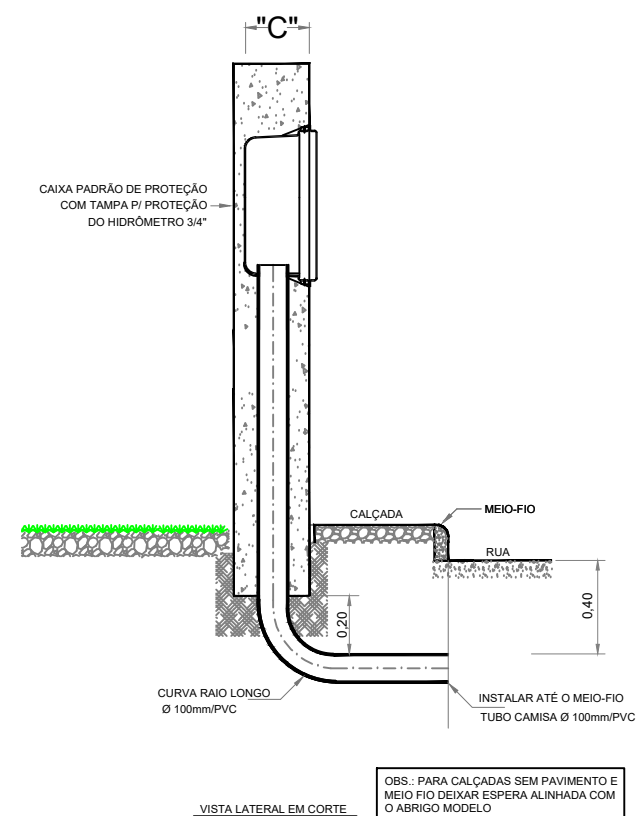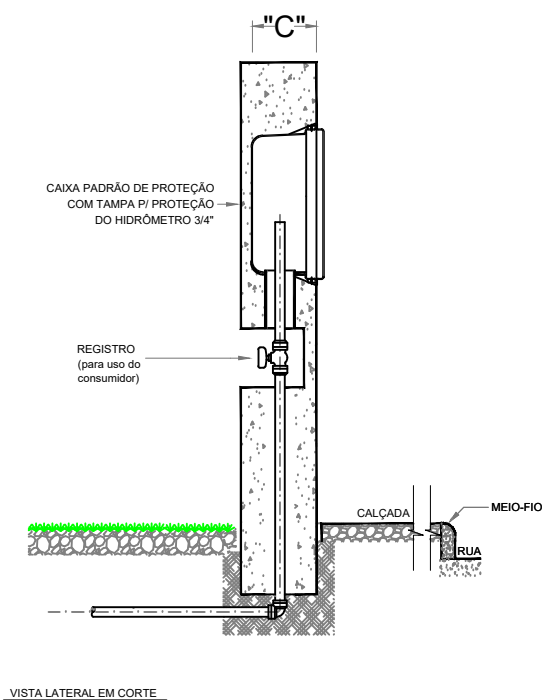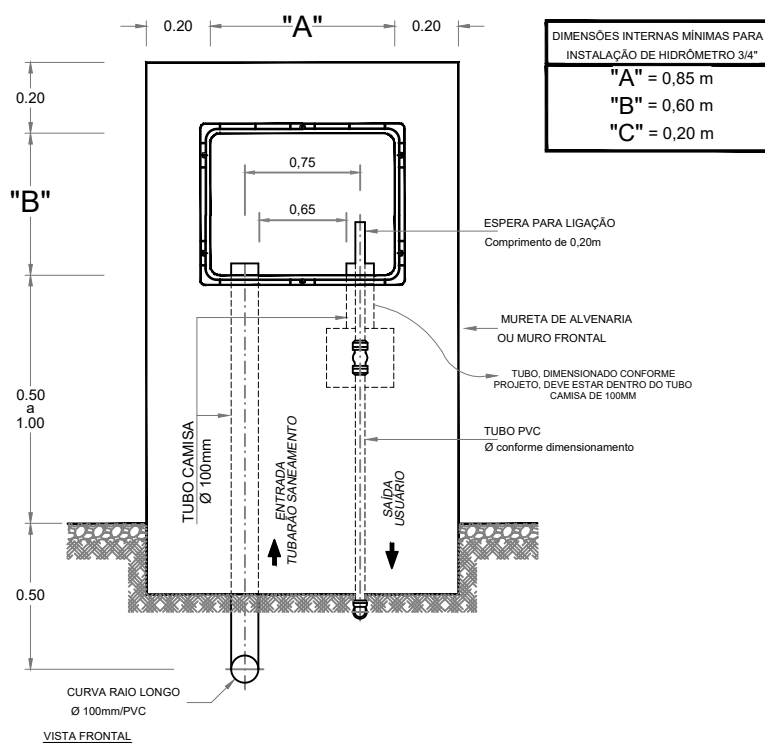

OBS.: - Todos os detalhes de construção civil e hidráulica para ligação de água são de responsabilidade do usuário, bem como sua posterior manutenção e repavimentação do passeio.

- Instalar caixa de correio até cinco metros do abrigo modelo.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5800-8A99-27B0-63C6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALEXANDRE SANTOS MORAES (CPF 007.XXX.XXX-94) em 20/03/2023 15:37:55 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tubarao.1doc.com.br/verificacao/5800-8A99-27B0-63C6>